

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年08月31日

計画の名称	佐世保市における安全・安心な社会基盤の形成、都市浸水対策の推進（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	佐世保市											
計画の目標	下水道施設を適切に維持・管理し、安全・安心な社会基盤を形成するとともに、持続可能な下水道事業の実現を目指す。 下水道の整備により、市街地における浸水対策の推進を図り、水害に強い都市基盤の形成と、安全・安心な生活環境の実現を目指す。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,020	A	7,020	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R1末)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	H9年度以前に布設されたコンクリート管および陶管における管渠更生率を、10%（R1末）から14%（R6末）に向上させる。 H9年度以前に布設されたコンクリート管および陶管における管渠更生率（%） =（コンクリート管および陶管の管渠更生延長（m）/コンクリート管および陶管の総延長（m））	10%	12%	14%
2	SM計画に基づく長寿命化対策実施率（施設）を、0%（R1末）から100%（R6末）に向上させる。 SM計画に基づく長寿命化対策実施率（施設）（%） =（SM計画に基づき長寿命化対策を実施したユニット数（箇所）/SM計画の改築実施計画に位置付けたユニット数（箇所）） （SM計画・・・ストックマネジメント計画）	0%	60%	100%
3	下水道の整備による都市浸水対策の達成率を44%（R1末）から45%（R6末）に向上させる。 下水道の整備による都市浸水対策の達成率（%） =（都市浸水対策が完了した区域の面積（ha））/（都市浸水対策を実施すべき区域の面積（ha）） （概ね5年に1回程度発生する規模以上の降雨に対する浸水対策）	44%	44%	45%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業


基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	管渠(汚水)	改築	中部処理区 汚水管渠改築	ストックマネジメント・改築 管路 200~800L=2,047m マンホールN=115基 マンホール蓋N=231箇所	佐世保市						704		策定済	
	ストマネ																			
	A07-002	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	終末処理場	改築	中部下水処理場 改築・更新	ストックマネジメント・改築 水処理施設・汚泥処理施設	佐世保市							3,295		策定済
	ストマネ																			
	A07-003	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	終末処理場	改築	針尾下水処理場 改築・更新	ストックマネジメント・改築 水処理施設・汚泥処理施設	佐世保市							419		策定済
	ストマネ																			
A07-004	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	管渠(汚水)	改築	江迎処理区 汚水管渠改築	ストックマネジメント・改築 マンホール蓋 N=1箇所	佐世保市							1		策定済	
ストマネ																				
A07-005	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	-	改築	下水道ストックマネジメント計画策定	管路施設・処理場・ポンプ場施設	佐世保市							50		策定済	
ストマネ																				
A07-006	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	管渠(雨水)	新設	雨水管渠等施設整備	雨水渠 L=1,055m	佐世保市							930		-	
ストマネ																				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	420	498	186		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	420	498	186		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	168	296	51		
翌年度繰越額 (f)	252	202	135		
うち未契約繰越額(g)	105	139	64		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	25	27.91	34.4		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	事業計画の再検討によるもの	R3年度補正予算によるもの	R4年度補正予算によるもの		

計画の名称	佐世保市における安全・安心な社会基盤の形成、浸水対策の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	佐世保市

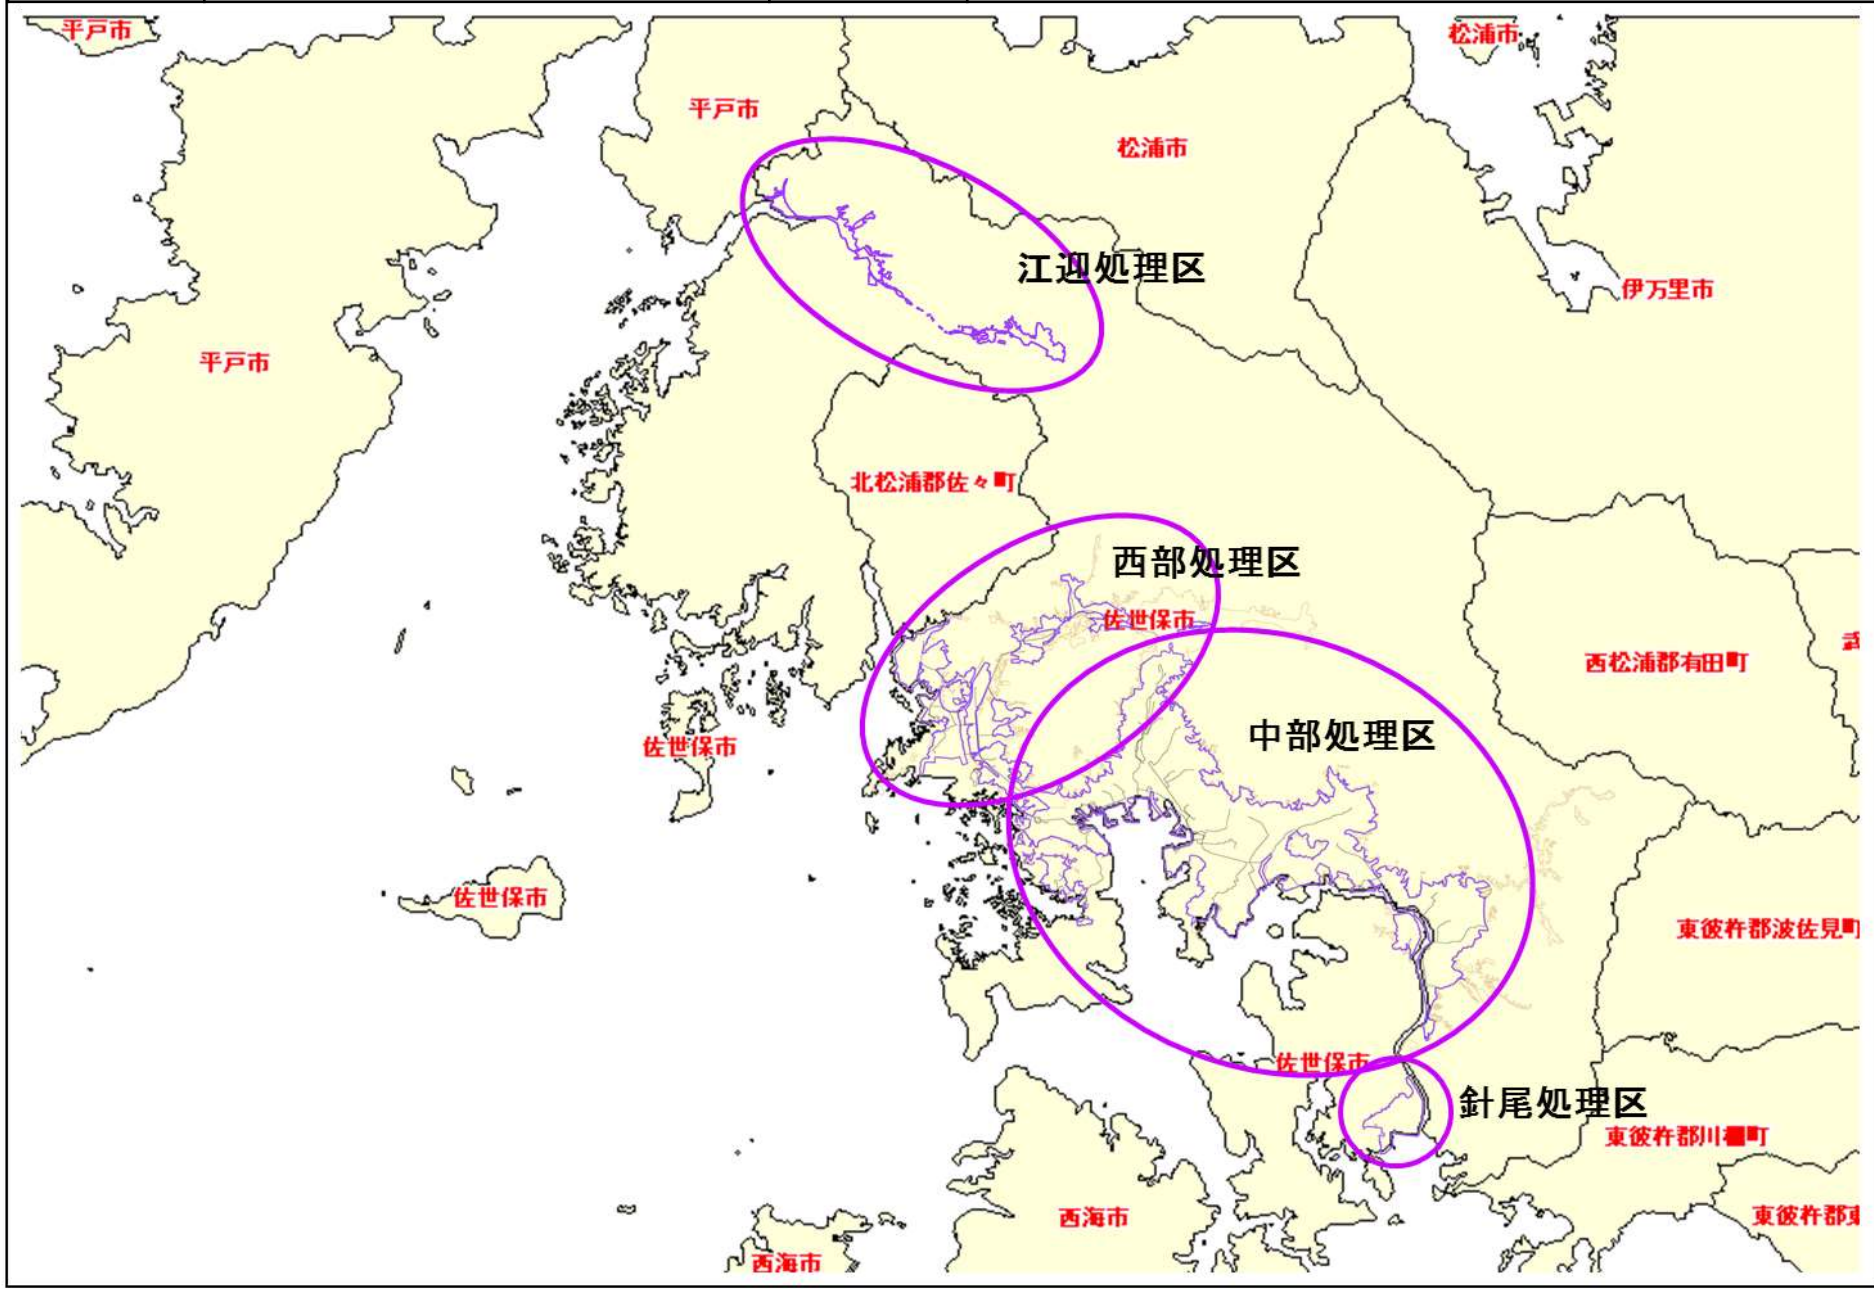

計画の名称 佐世保市における安全・安心な社会基盤の形成、浸水対策の推進(防災・安全)

計画の期間 令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)

交付対象

佐世保市

佐世保市
(中部処理区) 汚水






A07-008 平瀬ポンプ場 改築・更新

A07-005 下水道ストックマネジメント計画策定

A07-001 中部処理区 汚水管渠改築

A07-002 中部下水処理場 改築・更新

凡例

	事業計画区域
	幹線改築
	枝線改築
	終末処理場
	中継ポンプ場

整備予定箇所の色分け

	新設(赤)
	増設(青)
	改築(緑)

計画の名称 佐世保市における安全・安心な社会基盤の形成、浸水対策の推進(防災・安全)

計画の期間 令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)

交付対象 佐世保市

佐世保市
(針尾処理区) 汚水

A07-005 下水道ストックマネジメント計画策定

T

A07-003 針尾下水処理場 改築・更新

凡例

事業計画区域

幹線改築

枝線改築

終末処理場

中継ポンプ場

整備予定箇所の色分け

新設(赤)

増設(青)

改築(緑)

計画の名称 佐世保市における安全・安心な社会基盤の形成、浸水対策の推進(防災・安全)

計画の期間 令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)









交付対象


佐世保市

佐世保市
(江迎処理区)汚水


A07-005 下水道ストックマネジメント計画策定

A07-004 江迎処理区 汚水管渠改築

凡例	
	事業計画区域
	幹線改築
	枝線改築
	終末処理場
	中継ポンプ場
整備予定箇所の色分け	
	新設(赤)
	増設(青)
	改築(緑)

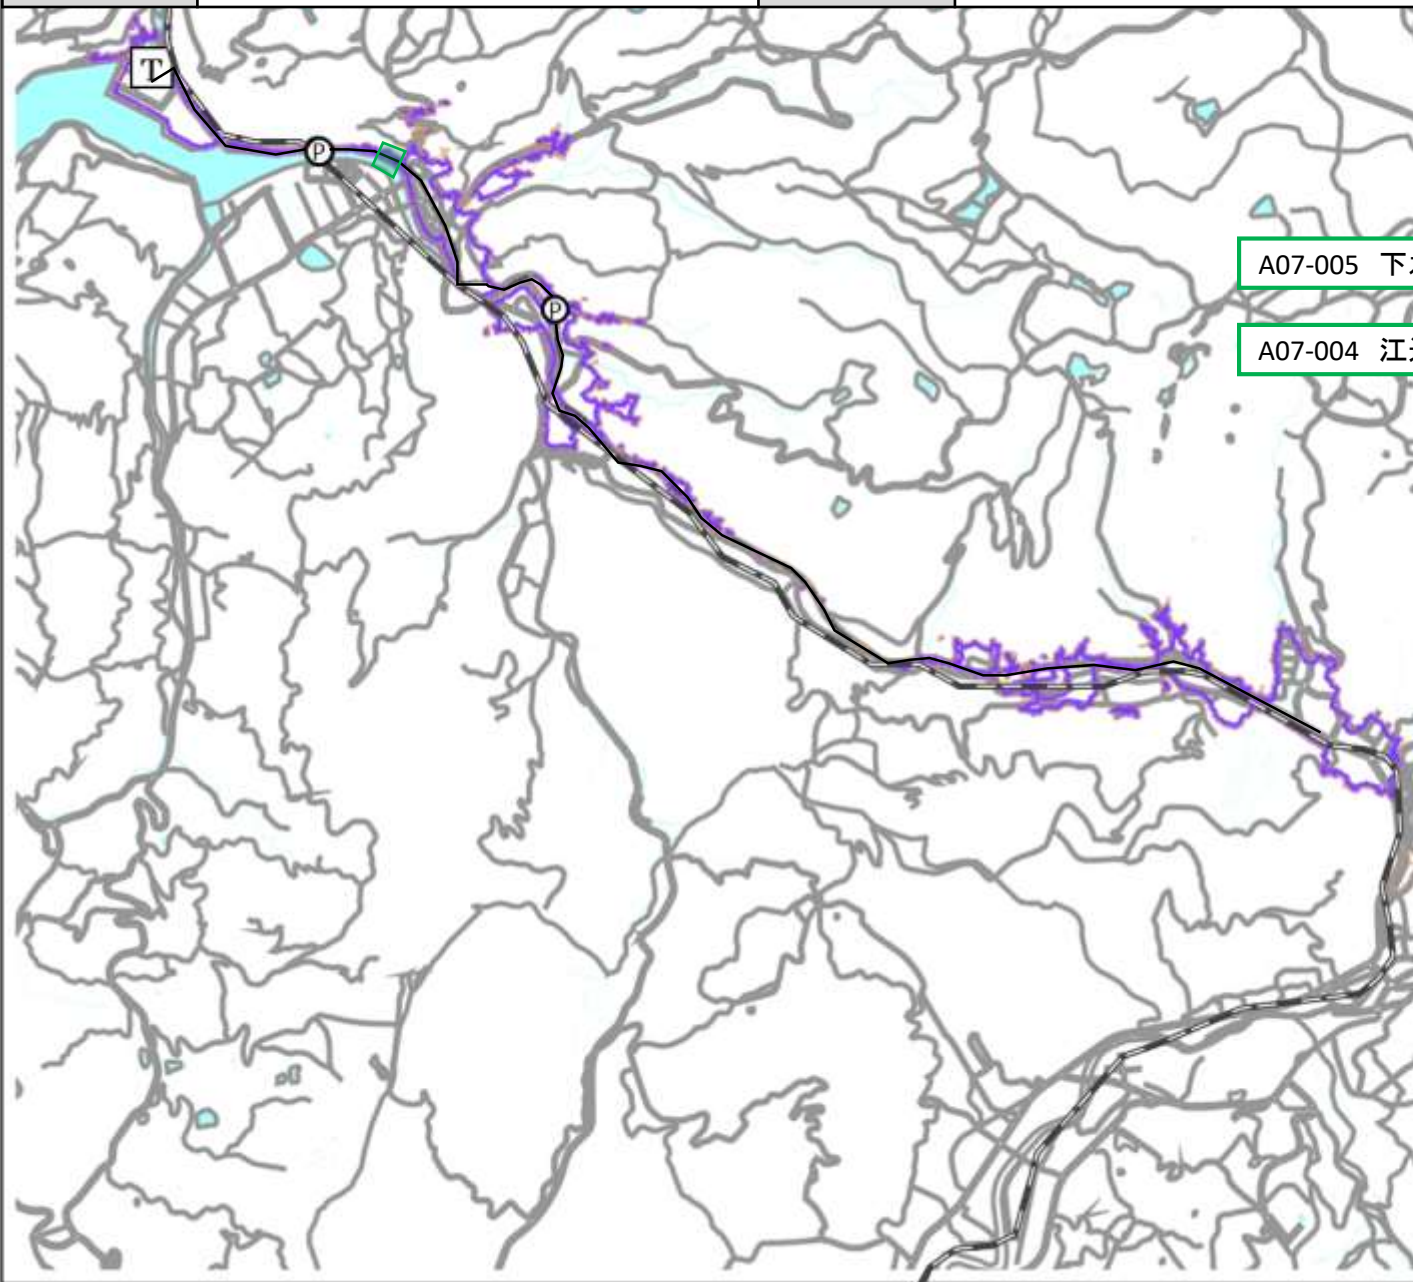

計画の名称	佐世保市における安全・安心な社会基盤の形成、浸水対策の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	佐世保市

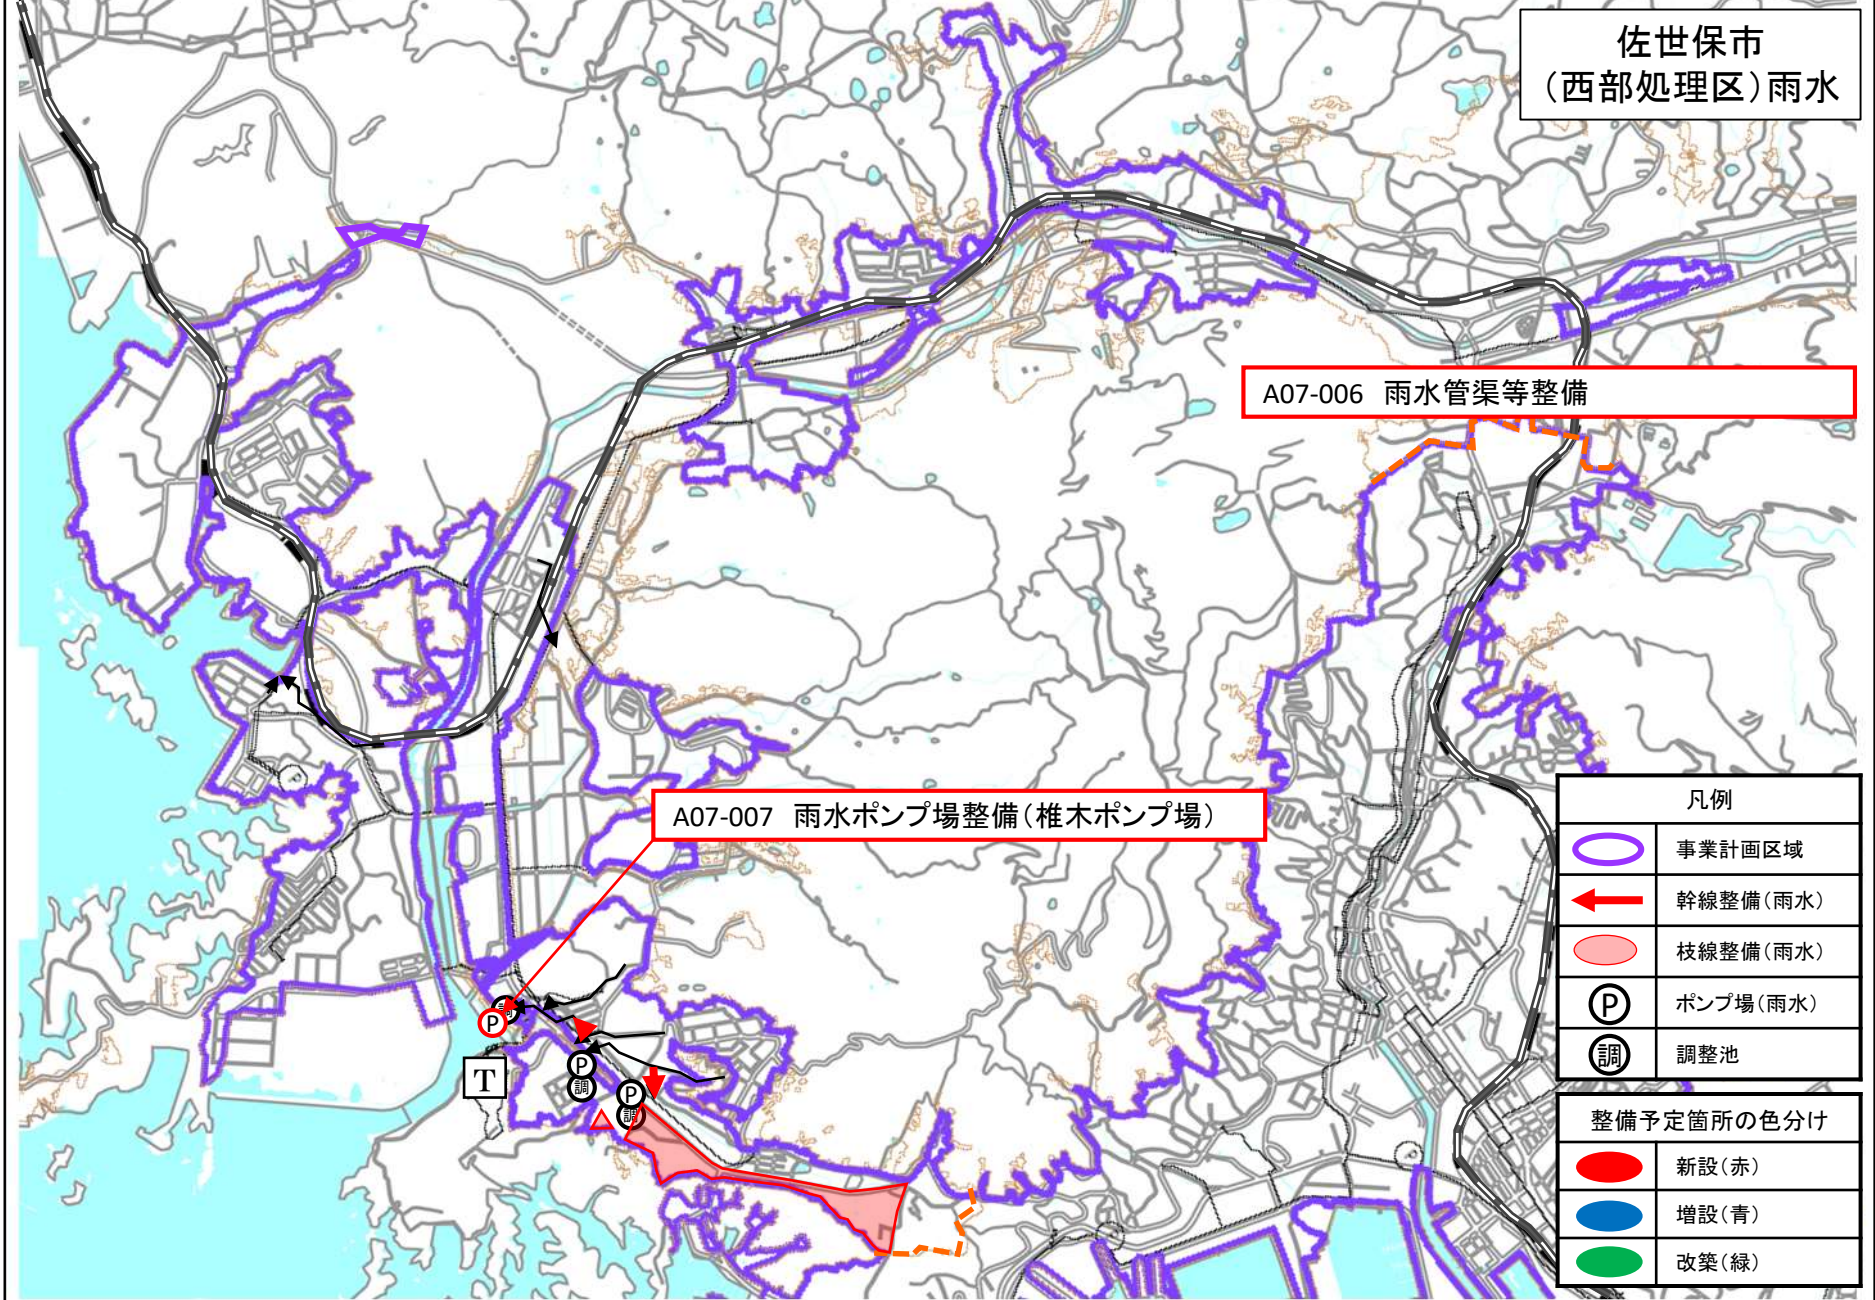

佐世保市
(西部処理区)雨水

A07-006 雨水管渠等整備

A07-007 雨水ポンプ場整備(椎木ポンプ場)

凡例	
	事業計画区域
	幹線整備(雨水)
	枝線整備(雨水)
	ポンプ場(雨水)
	調整池

整備予定箇所の色分け	
	新設(赤)
	増設(青)
	改築(緑)