


【別紙 7】

山の田浄水場及び大野浄水場における 取水量及び配水量実績

北部水系上水道施設フロー（取水 浄水 送水）

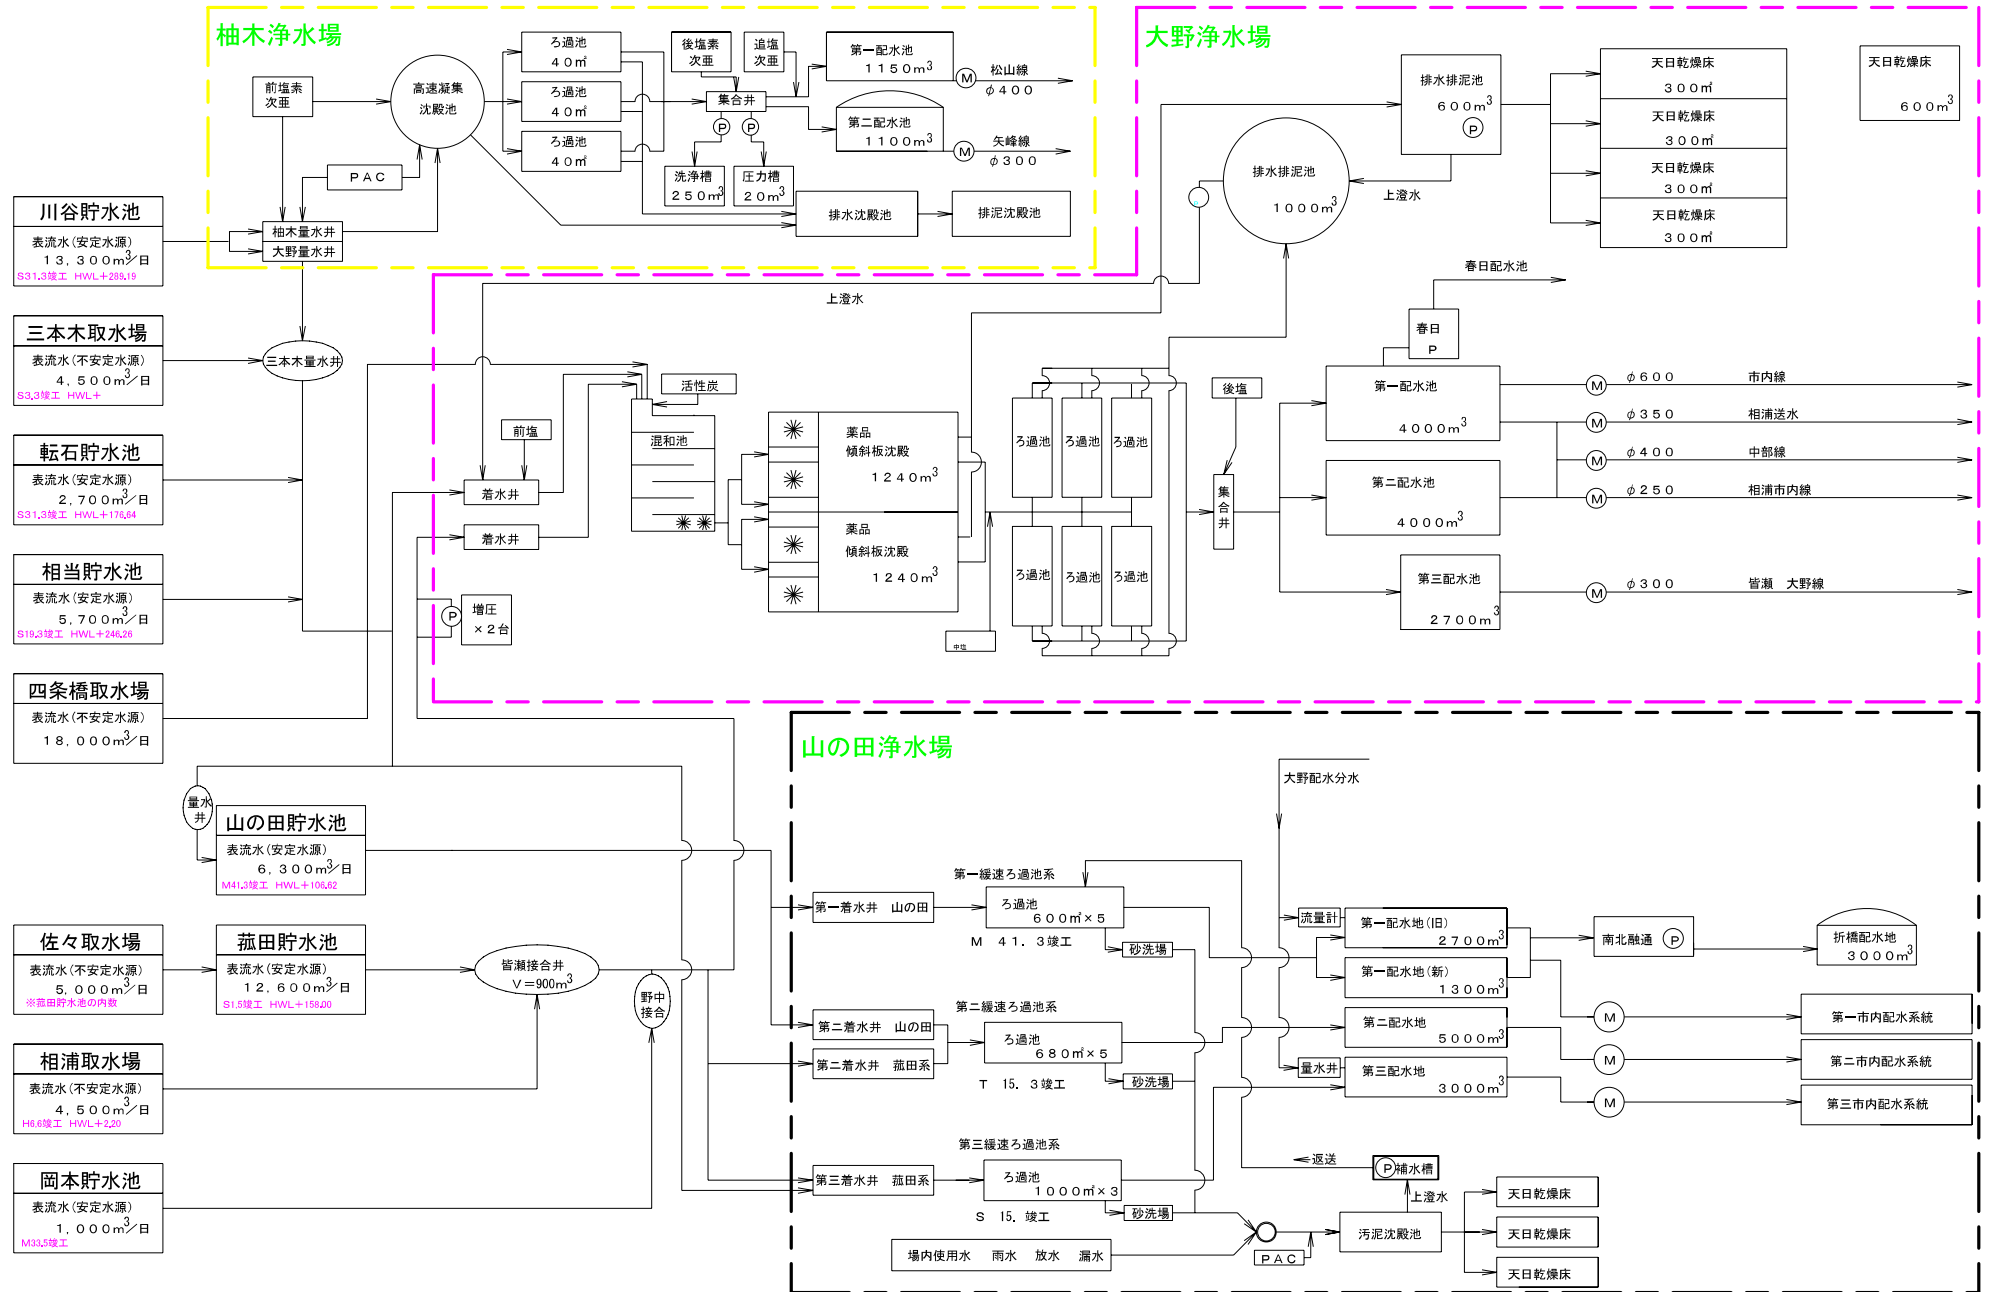

山の田浄水場、大野浄水場 水源別取水量

(m3/日)

年度		山の田第一				山の田第二					
		山の田貯水池	菰田貯水池	山の田（補水）	計 ①	山の田貯水池	菰田貯水池	三本木	岡本（補水）	相浦川（補水）	計 ②
H16	最大	5,766	0	1,320	5,766	7,007	10,451	0	1,260	5,010	15,154
	平均	4,041	0	196	4,237	4,034	6,293	0	546	954	11,826
	最小	2,747	0	0	2,892	2,160	1,779	0	0	0	9,196
H17	最大	4,707	0	1,320	5,147	7,149	8,096	0	1,280	4,930	13,723
	平均	3,298	0	355	3,653	3,471	4,754	0	509	1,774	10,508
	最小	1,442	0	0	1,442	889	0	0	40	0	7,317
H18	最大	4,795	0	1,320	4,795	4,984	8,705	0	1,220	4,500	13,193
	平均	3,069	0	222	3,291	2,533	6,342	0	529	1,051	10,455
	最小	1,658	0	0	1,658	1,054	1,848	0	100	0	7,127
H19	最大	4,298	900	1,320	4,859	4,845	7,914	0	1,250	7,928	12,862
	平均	2,918	54	541	3,513	2,460	3,323	0	599	3,531	9,913
	最小	542	0	0	2,160	485	0	0	110	0	7,523
H20	最大	3,775	0	1,320	4,387	3,686	8,056	0	1,840	4,330	12,355
	平均	3,123	0	131	3,254	2,740	4,629	0	862	1,868	10,100
	最小	889	0	0	889	1,054	217	0	230	0	7,350

年度		大野							
		菰田貯水池	川谷貯水池	相当貯水池	転石貯水池	三本木	相浦川（補水）	大野丸池（補水）	四条橋（補水）
H16	最大	13,440	14,400	9,000	8,769	18,931	0	2,000	16,290
	平均	3,544	6,344	7,740	4,770	6,876	0	499	2,063
	最小	0	0	1,000	0	333	0	0	0
H17	最大	12,770	9,790	9,750	7,327	18,453	320	2,000	16,590
	平均	5,952	2,168	6,154	2,954	6,053	1	1,305	7,715
	最小	0	0	583	0	1,431	0	0	0
H18	最大	8,799	12,100	9,000	8,077	22,694	0	2,000	16,480
	平均	3,455	3,717	6,806	3,814	7,165	0	1,100	5,643
	最小	111	0	1,500	1,546	0	0	0	0
H19	最大	15,040	3,350	9,000	2,700	25,798	3,524	2,000	16,460
	平均	6,115	462	4,421	1,776	8,120	496	1,825	9,575
	最小	466	0	0	0	124	0	0	0
H20	最大	9,512	2,530	6,300	2,592	23,126	0	2,500	16,390
	平均	3,984	205	5,036	2,523	8,939	0	1,665	6,980
	最小	59	0	3,000	1,546	1,204	0	1,000	0

※山の田第一：No. 1～5号ろ過池

※山の田第二：No6～13号ろ過池

浄水場系統別 取水量

(m3/日)

年度		山の田第一 ①	山の田第二 ②	大野 ③	柚木 ④	広田 ⑤	山の田大野 小計 ①+②+③	合計 ①～⑤
	最大	5,766	15,154	37,420	11,730	32,610	56,379	99,599
H16	平均	4,237	11,826	31,837	10,300	28,185	47,899	86,385
	最小	2,892	9,196	24,420	9,090	24,300	41,520	77,946
	最大	5,147	13,723	37,290	11,460	34,500	54,648	93,806
H17	平均	3,653	10,508	32,303	9,763	27,861	46,464	84,088
	最小	1,442	7,317	26,970	7,780	21,270	38,917	73,605
	最大	4,795	13,193	38,130	11,950	34,890	53,885	100,025
H18	平均	3,291	10,455	31,699	10,291	29,010	45,446	84,746
	最小	1,658	7,127	25,514	5,820	24,000	39,653	75,421
	最大	4,859	12,862	39,560	11,750	33,480	55,905	97,722
H19	平均	3,513	9,913	32,790	9,558	28,709	46,216	84,483
	最小	2,160	7,523	27,780	6,410	22,470	39,584	71,564
	最大	4,387	12,355	37,110	10,740	34,050	49,116	90,996
H20	平均	3,254	10,100	29,332	9,408	28,656	42,686	80,750
	最小	889	7,350	22,630	6,310	25,410	36,618	72,136

※山の田第一：No.1～5号ろ過池

※山の田第二：No6～13号ろ過池

浄水場系統別 配水量

(m3/日)

年度		配水量							山の田 小計 ①+②	大野 小計 ③+④	山の田大野 合計 ①～④	全体 ①～⑦
		山の田第一 ①	山の田第二 ②	大野		柚木		広田 ⑦				
				大野 ③	相浦 ④	矢峰 ⑤	松山 ⑥					
H16	最大	8,750	15,220	27,560	5,380	5,370	5,570	31,800	22,040	32,820	51,980	93,610
	平均	5,911	11,897	22,879	4,312	4,532	4,771	27,351	17,808	27,191	44,999	81,653
	最小	5,130	8,200	17,400	2,620	3,850	3,740	23,480	13,390	21,390	38,780	73,570
H17	最大	7,740	16,130	23,970	5,090	5,790	5,480	33,670	22,440	28,810	50,840	89,130
	平均	5,177	13,085	20,393	4,542	4,544	4,316	27,040	18,262	24,935	43,197	79,096
	最小	2,780	9,980	17,360	3,640	3,950	2,950	20,450	13,730	21,000	35,720	69,540
H18	最大	7,560	15,890	25,470	5,660	5,790	5,820	34,070	22,060	30,600	48,720	93,210
	平均	5,086	12,972	19,462	4,663	4,598	4,834	28,186	18,058	24,126	42,184	79,801
	最小	2,950	10,000	16,110	3,760	3,860	410	23,190	15,240	19,870	36,470	70,090
H19	最大	7,530	14,940	27,500	5,700	6,120	5,520	32,670	20,380	32,300	52,240	92,440
	平均	5,282	12,407	20,506	4,429	4,806	4,071	27,867	17,689	24,935	42,624	79,369
	最小	3,460	10,350	17,080	3,080	3,980	1,020	21,670	14,770	20,160	36,460	66,790
H20	最大	6,770	14,960	26,150	4,680	5,360	4,870	33,240	18,910	30,380	45,910	85,660
	平均	4,383	12,142	19,441	4,012	4,538	4,210	27,836	16,525	23,454	39,979	76,563
	最小	2,860	9,400	15,890	3,100	4,030	1,670	24,590	13,460	18,990	33,300	67,060

